



บันทึกข้อความ

พ.ส.บอ. 461/62
สัปดาห์ที่ 44 / 25 ม.ค. 62
กท 1004 /
23 2062 / 62

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๒ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐ โทร.๐๕๔-๒๑๘๗๒๘

ที่ एसชป๒/๔๔/๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

รพ. 591/62

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่มาเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำพอง จังหวัดน่าน ได้รับความเสียหาย เนื่องจากอุทกภัย

รวมดพ

ผอท.๒๒๖ / ๒๘ ส.ค.๖๒

เรียน รรบ.

เรื่องเดิม

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้เกิดภัยพิบัติ อุทกภัย (น้ำป่าไหลหลากเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "เบบินคา" (BEBINCA) ส่งผลกระทบต่อให้น้ำในลำน้ำสาขาและลำน้ำหลัก(แม่น้ำน่าน) ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดน้ำป่าไหลหลาก เกิดความเสียหายหลายอำเภอ โดยเฉพาะอาคารชลประทานคือ อ่างเก็บน้ำน้ำพอง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ปริมาณน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้น กัดเซาะอาคารบริเวณด้านท้ายน้ำชำรุดพังเสียหายเป็นบริเวณกว้าง และบริเวณด้านท้ายน้ำถูกกัดเซาะตลิ่งและพื้นที่นาของราษฎรเสียหายโดยตลอด

ข้อเท็จจริง


๑) บริเวณลำน้ำพองด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ มาเพื่อดำเนินการปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งทั้ง ๒ ฝั่ง รวมทั้งขุดลอกลำน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


๒) สำหรับบริเวณท้ายลำน้ำที่อยู่ติดกับอาคารระบายน้ำล้น ได้ถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหายเป็นบริเวณกว้าง


ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ในข้อเท็จจริง ๒) เห็นสมควรให้ส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา เข้ามาพิจารณาทาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวอาคารทำนบดิน และอาคารระบายน้ำล้นดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายปรีชา जानทอง)
ผส.ชป.๒



ผอท.๒๒๖
อ.วิจิตร

เรียน ผอ.ภาคเหนือตอนบน และวอ.บอ.
เพื่อโปรดพิจารณา
ประสานส่วนความปลอดภัยเขื่อน
ส่วนอุทกวิทยาดำเนินการต่อไป


(นายอัคร จำปาทอง)
ผอท.บอ.



28 ส.ค. 2562

เรียน ผอ.บอ. ผอท.บอ.
เพื่อโปรดพิจารณา
แผนปฏิบัติงาน ๑

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)
ผส.บอ.
๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒

คุณ
แทน ผอท.บอ. 


บันทึก

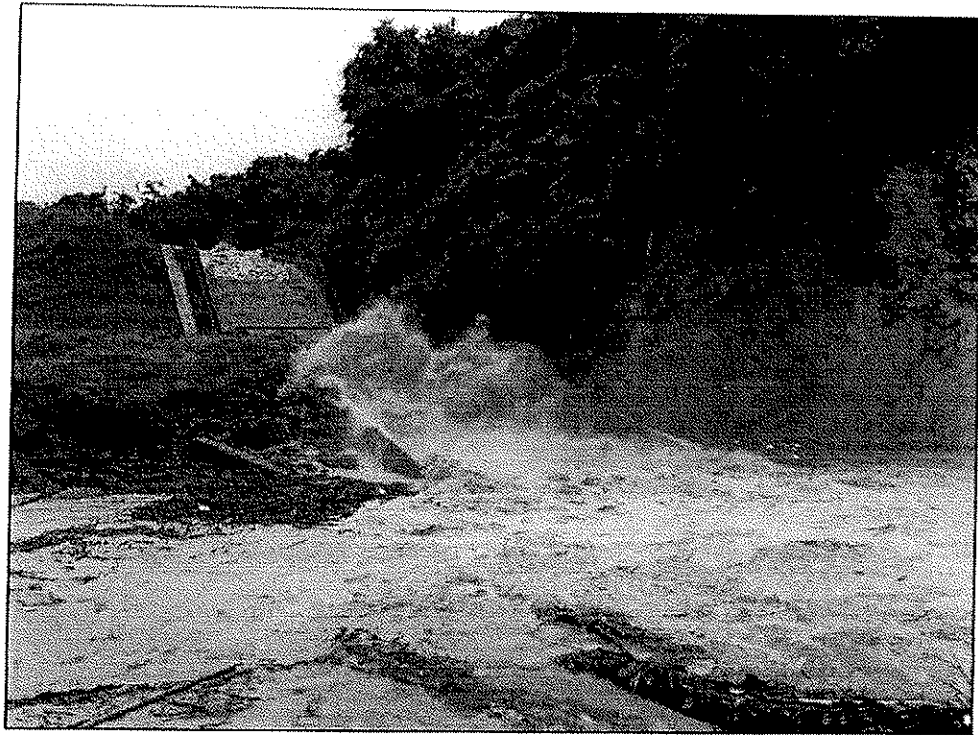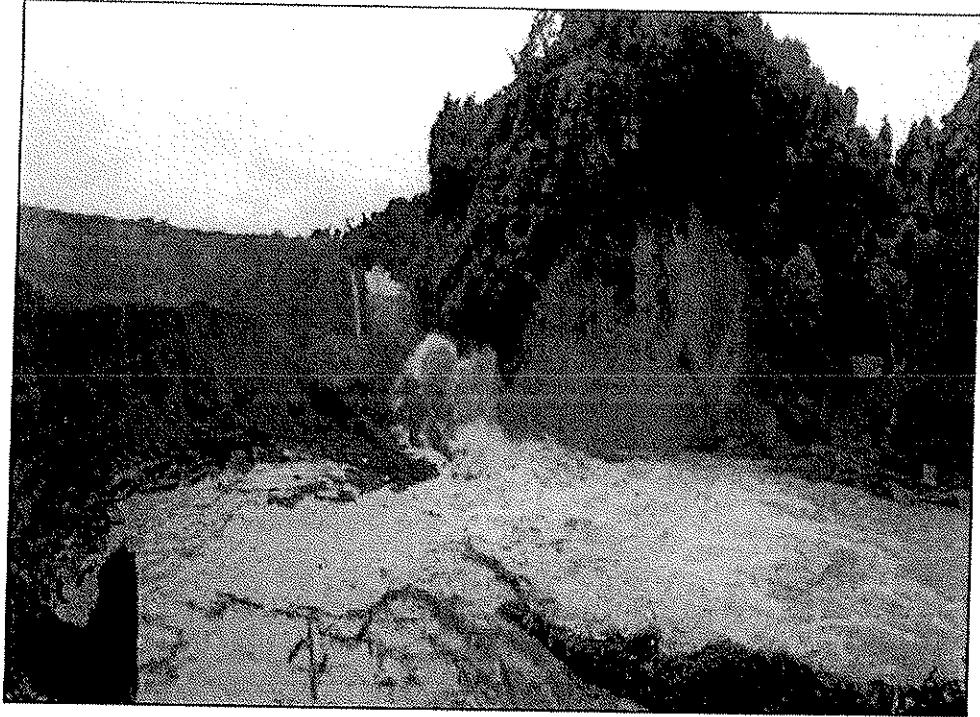โครงการชลประทานน่าน




อาคารทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำพอง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ที่ถูกน้ำกัดเซาะบริเวณคันท้ายน้ำพังเสียหาย

โครงการชลประทานน่าน

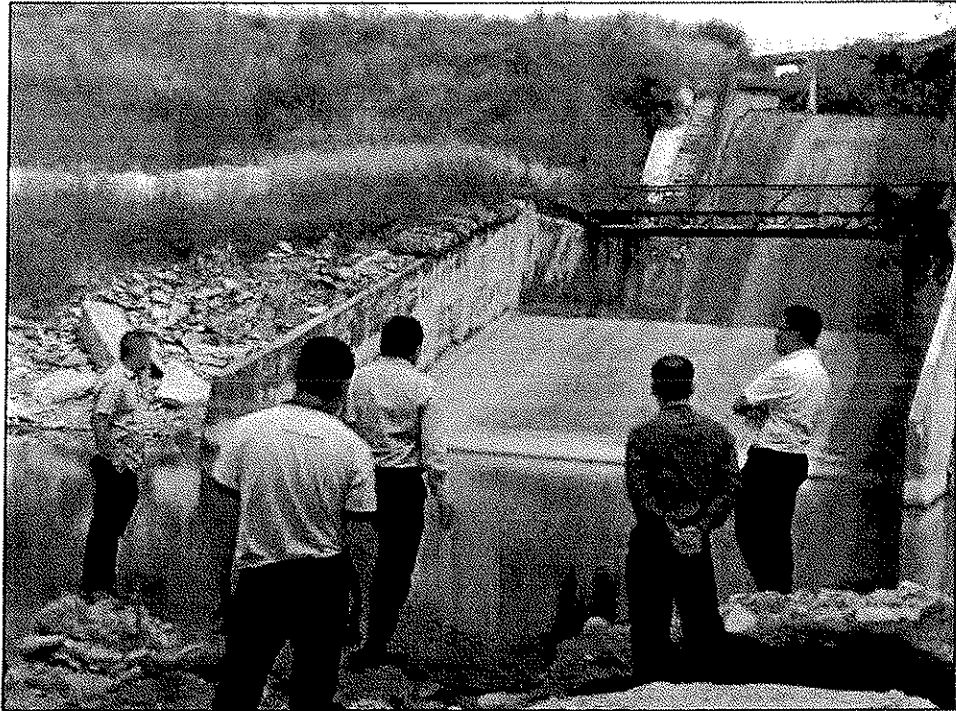

อาคารทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำพอง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ที่ถูกน้ำกัดเซาะบริเวณด้านท้ายน้ำพังเสียหาย

โครงการชลประทานน่าน

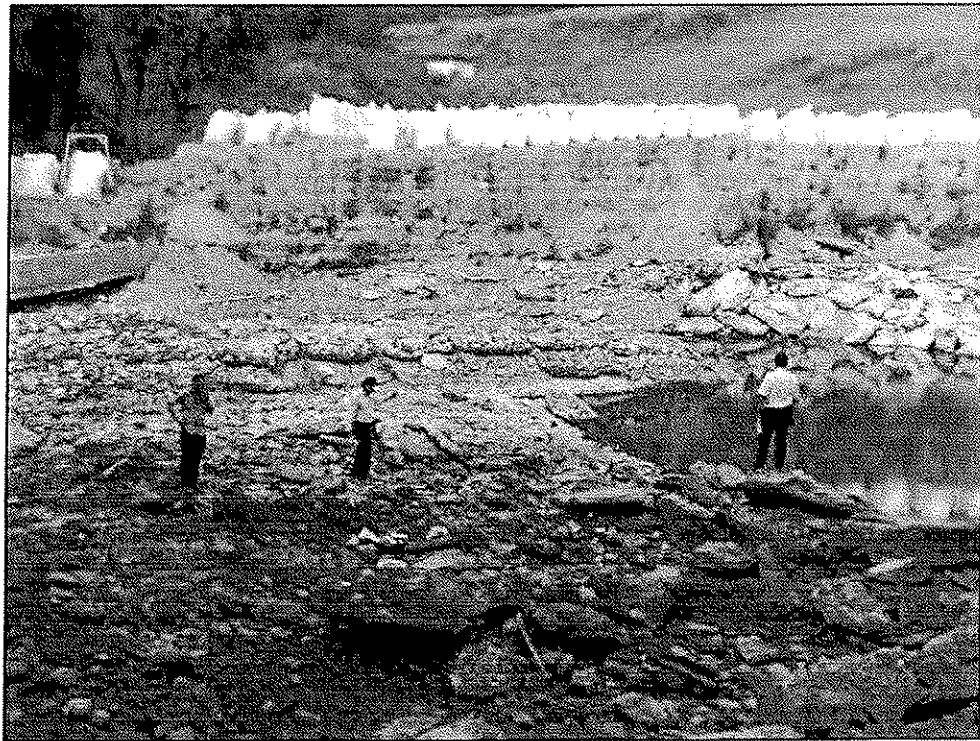

อาคารทางระบายน้ำสันอ่างเก็บน้ำน้ำพอง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ที่ถูกน้ำกัดเซาะบริเวณด้านท้ายน้ำพังเสียหาย