



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร.๐๒ ๖๖๙ ๕๐๔๘

ที่ สปอ.๐๓/๒๕๒๓/๒๕๖๗

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งรายงานเหตุไฟฟ้าขัดข้องบริเวณตึกทำการฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ

เรียน ผอช.ภาค ๑-๘

เนื่องด้วย วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๙.๐๐ น เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องบริเวณตึกทำการฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ทั้งนี้ ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา จึงขอแจ้งรายงานเหตุไฟฟ้าขัดข้องบริเวณตึกทำการฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ตามเอกสารแนบ ๑ ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และ Server สำหรับใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำได้ตามเอกสารแนบ ๒


ในการนี้ ได้ดำเนินการแจ้งการไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ และหากดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำจะรายงานข้อมูลให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุพิญดา วัฒนาการ)


ผอท.บอ.

สถานที่ที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ณ บริเวณตึกทำการฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ

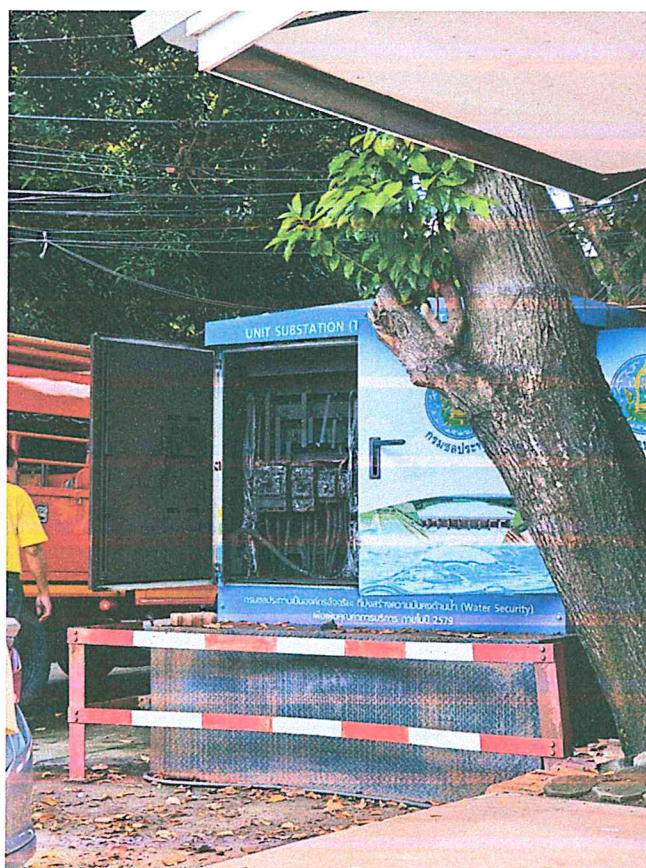

ระบบงานที่ได้รับผลกระทบ

- 1) ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก 127 แห่ง
 - เป็นระบบสำหรับแสดงผล, ประมวลผลข้อมูลน้ำฝนและระดับน้ำทุก 15 นาที
 - ส่งผลกระทบทำให้ศูนย์อุทกวิทยาภาค1-8, ผู้บริหารกรมชลประทานและบุคลากรต่างๆ ไม่สามารถเข้าดูข้อมูลโทรมาตรที่แสดงข้อมูลน้ำฝนและระดับน้ำได้ และทำให้การรายงานข้อมูลน้ำฝน ระดับน้ำ ปริมาณน้ำของศูนย์อุทกวิทยาภาค1-8 เกิดความล่าช้า
 - แสดงลิงก์ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก 127 แห่งที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้
<http://122.154.18.61//logon.aspx>

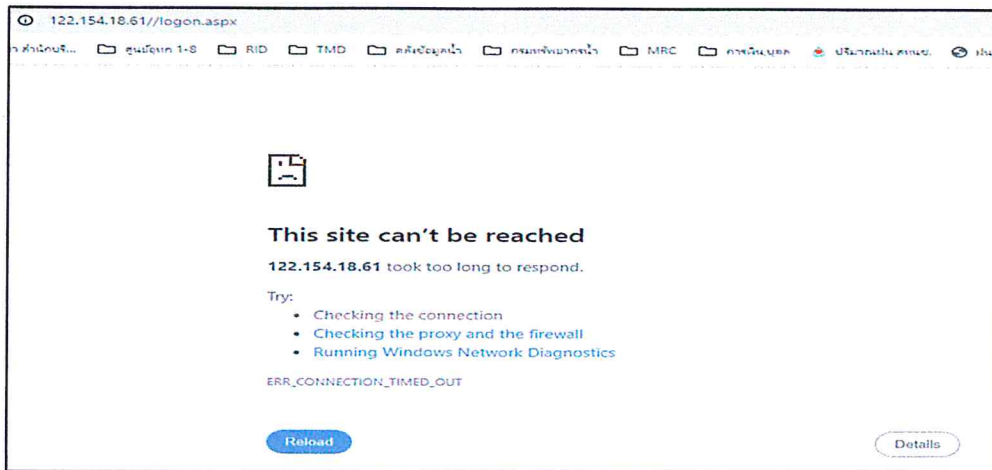

- 2) ระบบฐานข้อมูล อุต-อุทก
 - เป็นระบบฐานข้อมูลสำหรับนำเข้าและแสดงผลข้อมูล อุต-อุทก ย้อนหลัง
 - ส่งผลกระทบทำให้ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ไม่สามารถนำเข้าและแสดงผลข้อมูล อุต-อุทก ในระบบฐานข้อมูล อุต-อุทก ได้
 - แสดงลิงก์ระบบฐานข้อมูล อุต-อุทก ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้
http://hydrologydb.rid.go.th/Main_index.html

